



βテスト版：内容は予告無しに変更します

## 水道事業ファクトシート 千葉県 いすみ市

総括：

12-083  
市営

市営

### 1. 事業の経緯


検討書作成月	R04/11	2022/11
統計データ最新年		2021/03 (2年前)
事業創設	H17/12	2005/12 (17年前)
前回認可	H17/12	2005/12 (17年前)
計画目標	H18	2006 (16年前)
現行料金実施	R01/10	2019/10 (3年前)

平均勤続年数 (年)	14.0
技術者の平均勤務年数 (年)	16.0

平均資産償却年数 (年)	20.6
20年経年化管路率 (%)	88%
40年経年化管路率 (%)	25%

コメント：

◆

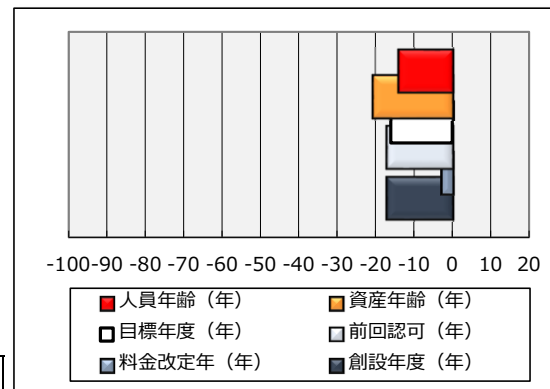



### 2. 事業環境の見通し

行政区域内人口 (人)	35,285
現在/計画給水人口 (人)	34,652 / 43,050
2016⇒2020 人口増減	-5% ↓ (減少)

公称施設能力 (m <sup>3</sup> /日)	25,060
1日平均/最大給水量 (m <sup>3</sup> /日)	13,008 / 15,957
1人1日平均/最大給水量 (m <sup>3</sup> /人日)	375 / 460
2016⇒2020 1人1日平均水量増減	4% ↑ (増加)

コメント：


◆

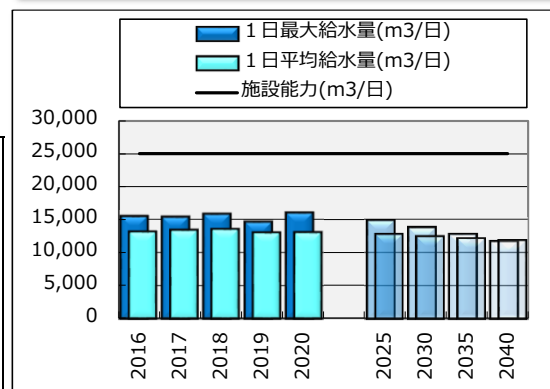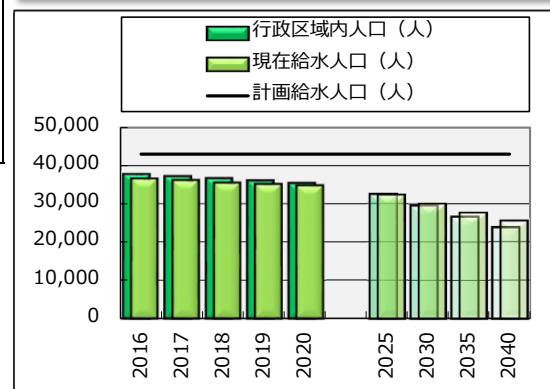

### 3. 需要特性


#### 3.1 使用水量原単位

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
一人一日最大給水量 (L/人日)	424	<b>460</b>	457	404	449	437	461
一人一日平均給水量 (L/人日)	360	<b>375</b>	374	347	371	365	375
一人一日平均有収水量 (L/人日)	296	<b>309</b>	312	299	312	308	308
水道普及率 (%)	96.8%	<b>98.2%</b>	91.9%	57.5%	80.6%	92.2%	93.6%
給水普及率 (%)	96.8%	<b>98.2%</b>	97.0%	91.6%	96.8%	95.9%	95.9%
負荷率 (%)	84.9%	<b>81.5%</b>	83.0%	86.4%	83.1%	84.4%	83.3%
最大稼働率 (%)	61.7%	<b>63.7%</b>	73.1%	72.9%	76.5%	66.5%	73.5%
有収率 (%)	82.2%	<b>82.2%</b>	84.5%	87.6%	85.0%	84.6%	82.9%

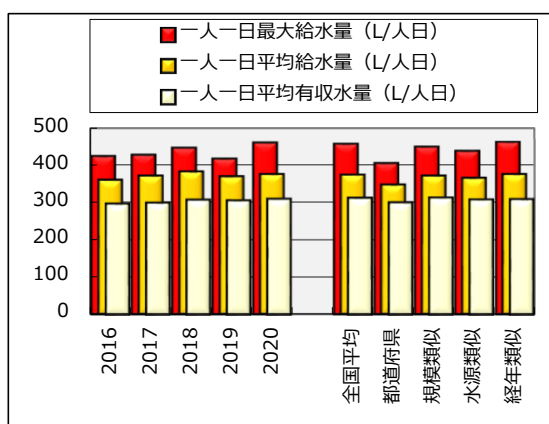

コメント:

◆

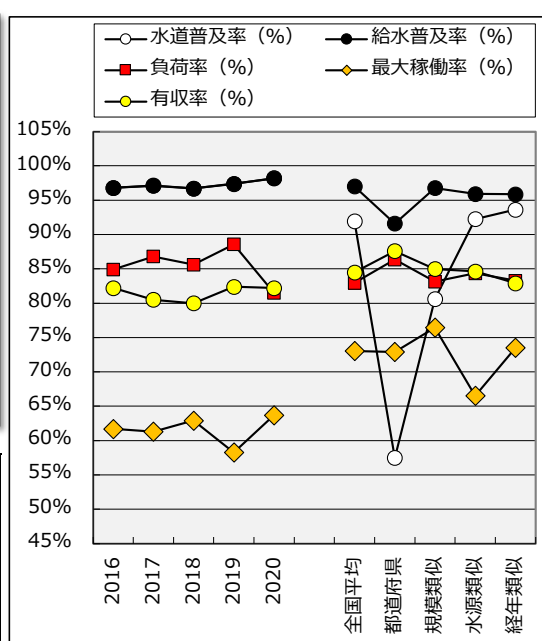


#### 3.2 供給区域の効率性

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水管延長密度 (km/km <sup>2</sup> ) 【A】	3.85	<b>3.88</b>	5.13	4.87	5.27	2.83	4.80
水道メーター密度 (個/km) 【B】	27.6	<b>27.9</b>	67.0	77.4	52.9	71.2	48.2
需要分布 (個/km <sup>2</sup> ) 【A*B=C】	106	<b>108</b>	344	377	278	201	231
固定資産使用効率 (m <sup>3</sup> /万円) 【D】	4.3	<b>4.4</b>	6.7	6.1	6.1	5.5	6.3
配水管使用効率 (m <sup>3</sup> /m) 【E】	7.7	<b>7.6</b>	16.4	17.1	12.7	16.4	13.1
配水管単価 (m/万円) 【E/D=F】	1.8	<b>1.7</b>	2.4	2.8	2.1	3.0	2.1

用途別契約のメーター設置件数 (件) 16,742 17,048  
口径別契約のメーター設置件数 (件) 0 0

コメント:

◆

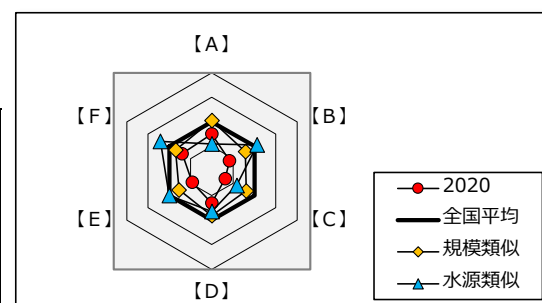



#### 4. 水道施設の特性

##### 4.1 水源の安全度

(m <sup>3</sup> /日、%)	実取水量	計画取水量	水源稼働率	水源構成率
ダム	5,816	10,510	55%	42%
表流水	2,499	3,283	76%	18%
浅井戸	0	0	--	--
深井戸	0	286	--	--
浄水受水	5,611	11,940	47%	40%
その他	0	0	--	--

自己水源比率 (%)	60%
水源事故安全比率 (受水) (%)	40%
水源事故安全比率 (単独) (%)	0%
水源事故カバー率 (受水) (%)	191%
水源事故カバー率 (単独) (%)	--

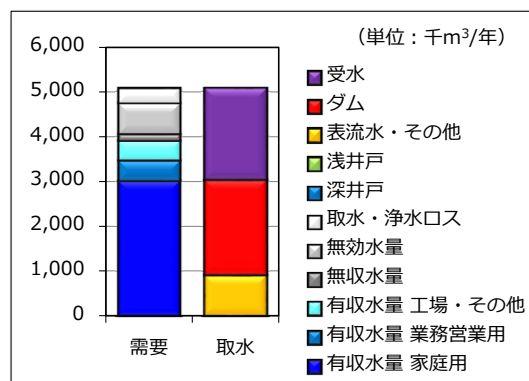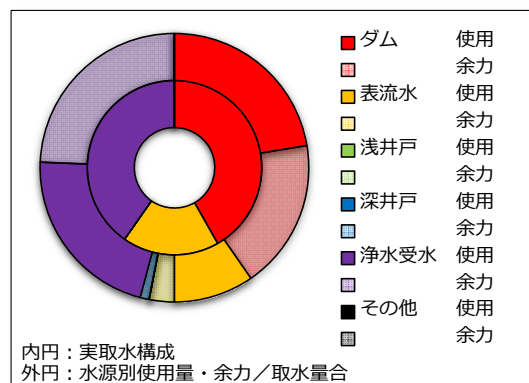

コメント：

◆

##### 4.2 浄水施設の効率

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水余裕率 (%)	62%	<b>57%</b>	42%	27%	37%	56%	44%
浄水場稼働率 (%)	32%	<b>30%</b>	40%	26%	45%	52%	39%
ろ過導入割合 (%)	52%	<b>52%</b>	45%	33%	34%	82%	37%
粉末活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	<b>0%</b>	10%	16%	2%	14%	3%
粒状活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	<b>0%</b>	4%	13%	3%	6%	3%
凝集剤注入率 (表流水) (mg/L)	82.7	<b>67.3</b>	25.3	59.5	23.1	26.6	21.7
塩素剤注入率 (mg/L)	21.2	<b>18.9</b>	13.8	32.1	8.7	17.9	9.6


浄水場能力 (大野) (m <sup>3</sup> /日)	3,060
浄水場能力 (山田) (m <sup>3</sup> /日)	5,500
浄水場能力 (音羽) (m <sup>3</sup> /日)	4,300
浄水施設能力 計 (供用分含む) (m <sup>3</sup> /日)	12,860

浄水場数 計画浄水量

緩速ろ過 (箇所) (m <sup>3</sup> /日)	0	0
急速ろ過 (箇所) (m <sup>3</sup> /日)	3	13,120
膜ろ過 (箇所) (m <sup>3</sup> /日)	0	0

コメント：

◆

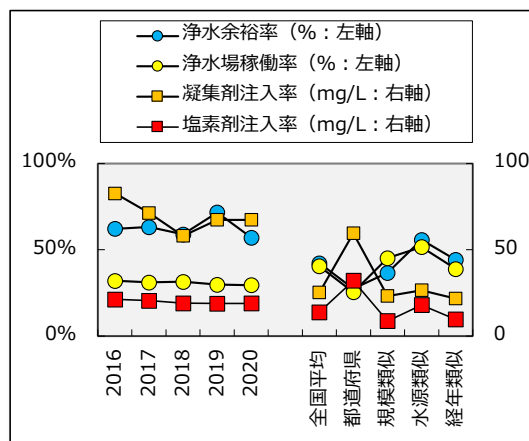





#### 4.3 導送配水施設の能力と仕様

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水場数／配水場数（箇所）	0／4	3／4	6.8／11.6	3.3／3.1	7.8／11.1	6.8／16.5	9.3／18.2
配水池等合計容量（m <sup>3</sup> ）	14,666	14,666	20,644	21,348	15,108	35,808	21,459
配水池滞留時間（計画）（hr）	26.8	27.1	18.2	20.2	18.8	20.0	18.8
配水池滞留時間（最大）（hr）	26.8	27.1	22.7	21.1	25.0	23.8	22.9
（1115）直結給水率（％）	0.0％	0.0％	10.4％	12.9％	3.2％	6.8％	7.7％
鉛給水管率（私有地含まず）（％）	0.0％	0.0％	3.4％	3.9％	1.4％	5.9％	9.0％
鉛給水管率（私有地含む）（％）	0.0％	0.0％	6.9％	3.9％	2.8％	11.2％	16.0％

	構成比	2016	2020
DCIP（km）	29％	179.0	180.4
SP（km）	1％	4.2	4.2
PEP（km）	2％	11.6	12.6
VP（km）	69％	428.8	430.8
CIP（km）	0％	0.0	0.0
ACP（km）	0％	0.0	0.0
不明・その他（km）	0％	0.1	0.1
Total（km）	100％	623.6	628.1

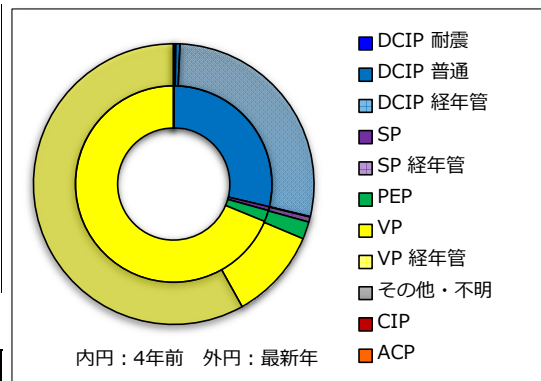

コメント：

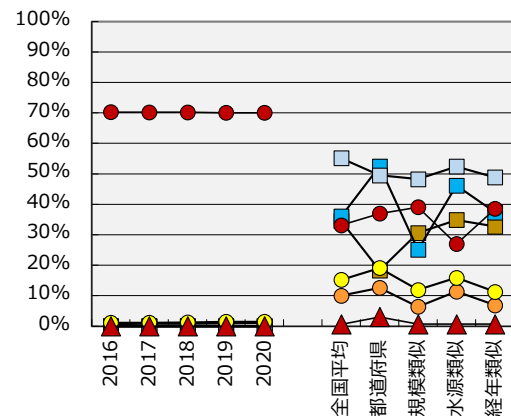

#### 4.4 耐震化の進捗

コメント：



	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水施設耐震率（％）	0.0％	0.0％	34.5％	18.3％	30.6％	34.8％	32.7％
ポンプ所耐震施設率（％）	0.0％	0.0％	36.0％	52.5％	25.1％	46.2％	37.3％
配水池耐震施設率（％）	0.0％	0.0％	55.1％	49.5％	48.2％	52.4％	48.8％
2210）管路耐震化率（PEP含まず）（％）	0.7％	0.9％	10.0％	12.6％	6.3％	11.3％	6.8％
（2210＊）管路耐震化率（PEP含む）（％）	1.1％	1.4％	15.2％	19.1％	11.9％	15.8％	11.2％
地震の影響を受けにくい管路割合（％）	2.0％	2.3％	22.0％	26.4％	18.2％	23.9％	15.9％
更新対象管路割合（％）	70.3％	70.1％	33.1％	36.9％	39.1％	27.0％	38.5％
石綿セメント管残存率（％）	0.0％	0.0％	0.6％	3.0％	0.6％	0.6％	0.6％




#### 4.5 非常時対応力

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
緊急貯水槽設置箇所数 (箇所)		0	0	0	0	1	0
緊急貯水槽容量 (m <sup>3</sup> )	0	0	191	1,109	176	378	338
災害時用確保可能水量 (m <sup>3</sup> )	9,780	9,780	8,988	12,596	6,155	15,019	9,512
給水人口一人当たり貯留飲料水量 (L/人)	201	212	166	153	198	177	177
給水人口一人当たり配水量 (L/人/日)	360	375	343	315	371	346	360
配水池貯留能力 (日)	1.12	1.13	0.95	0.88	1.04	0.99	0.95
燃料備蓄日数 (日)	0.49	0.45	0.93	0.88	0.99	0.33	0.87
給水車保有度 (台/千人)	0.0000	0.0000	0.0140	0.0172	0.0192	0.0128	0.0149
車載用の給水タンク保有度 (m <sup>3</sup> /千人)	0.4115	0.0866	0.9553	0.0984	0.5895	0.5547	0.3816
自家発電設備容量率 (%)	70.1%	70.1%	3.8%	47.1%	3.6%	55.2%	4.6%

応急給水計画	策定している	2016~2020	5年間値	年間の最大
応急復旧計画	策定している			
応援給水、応急復旧協定	設定していない	水源の水質事故数 (件)	0	0
危機管理・地震対策マニュアル	1	幹線管路の事故割合 (件)	0	0
防災訓練の実施頻度	3	浄水場停止事故件数 (件)	0	0
その他防災訓練の名称	情報伝達訓練	管路事故件数 (件)	0	0

コメント:

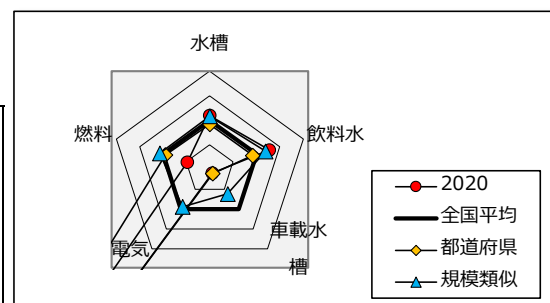


#### 4.6 環境負荷低減策

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水量当たり電力消費量 (kWh/m <sup>3</sup> )	0.28	0.28	0.38	0.38	0.47	0.38	0.41
同 消費エネルギー (MJ/m <sup>3</sup> )	1.05	1.04	1.42	1.41	1.74	1.42	1.52
同 二酸化炭素排出量 (gCO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> )	108.8	108.3	146.5	146.1	180.7	146.5	157.5

施設の電力使用量計 (kWh)	1,309,501
事務所の電力使用量計 (kWh)	0
水力発電 (kWh)	0 (0%)
太陽光発電 (kWh)	0 (0%)
風力発電 (kWh)	0 (0%)
その他再生エネルギー (kWh)	0 (0%)

コメント:

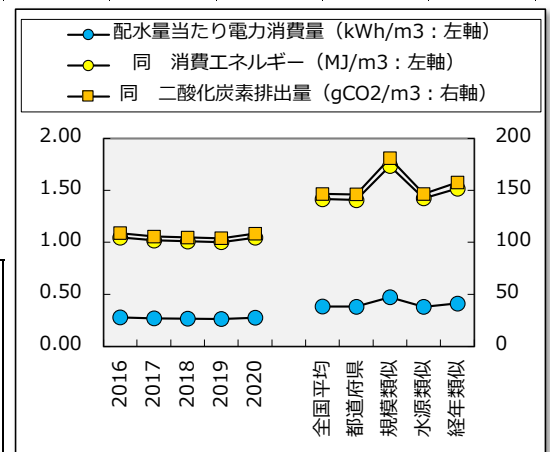



## 5. 更新投資の実施状況


### 5.1 更新の実施状況

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
経年化浄水施設率(%)	0.0%	<b>0.0%</b>	3.3%	2.4%	1.1%	4.3%	2.1%
経年化設備率(%)	69%	<b>15%</b>	13%	18%	10%	13%	13%
(2104) 管路の更新率(%)	0.0%	<b>0.0%</b>	0.6%	0.7%	0.5%	0.6%	0.5%
経年化管理率 (20年) (%)	85.0%	<b>87.7%</b>	66.0%	70.0%	62.3%	69.6%	63.7%
(2103) 経年化管理率 (40年) (%)	13.1%	<b>25.0%</b>	19.7%	27.3%	18.1%	22.9%	16.9%

	2016	2020
浄水場数/配水場数 (箇所)	0/4	<b>3/4</b>
管路延長の推移(km)	624	<b>628</b>
新設/拡張投資 (百万円)	33.6	<b>824.2</b>
建設改良投資 (百万円)	51.5	<b>235.4</b>
他会計繰入金 (資本) (百万円)	0.0	<b>0.0</b>


コメント:

◆

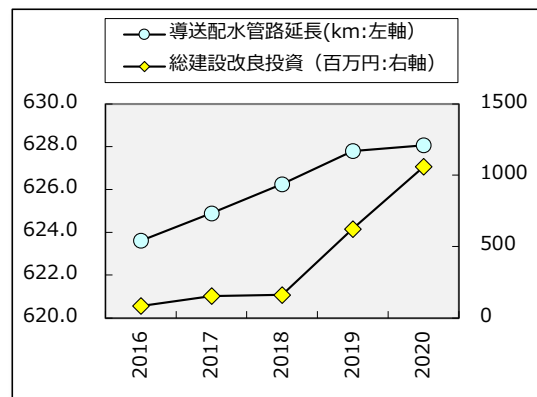


### 5.2 更新投資の負担水準

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
当年度減価償却率 (%)	5.1%	<b>4.9%</b>	3.9%	3.7%	4.0%	3.8%	3.9%
有形固定資産減価償却率 (%)	60.0%	<b>63.9%</b>	48.3%	49.4%	48.0%	48.9%	48.8%
繰入金比率 (資本的収入分) (%)	0.0%	<b>0.0%</b>	14.3%	16.9%	18.2%	13.7%	14.3%
利子負担率 (%)	#VALUE!	<b>127.2%</b>	156.6%	158.1%	154.5%	160.2%	162.8%
固定比率 (%)	#VALUE!	<b>114%</b>	123%	114%	124%	127%	130%
固定資産構成比率 (%)	#VALUE!	<b>86%</b>	87%	86%	86%	89%	88%
自己資本比率 (%)	#VALUE!	<b>76%</b>	71%	76%	70%	70%	68%
企業債償還元金対減価償却費比率 (%)	49%	<b>24%</b>	53%	48%	56%	56%	56%

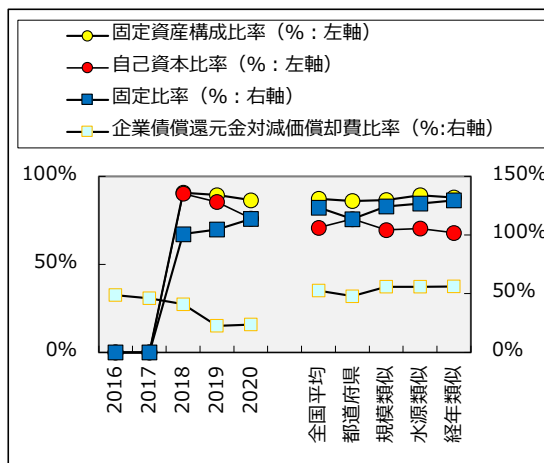

コメント:

◆


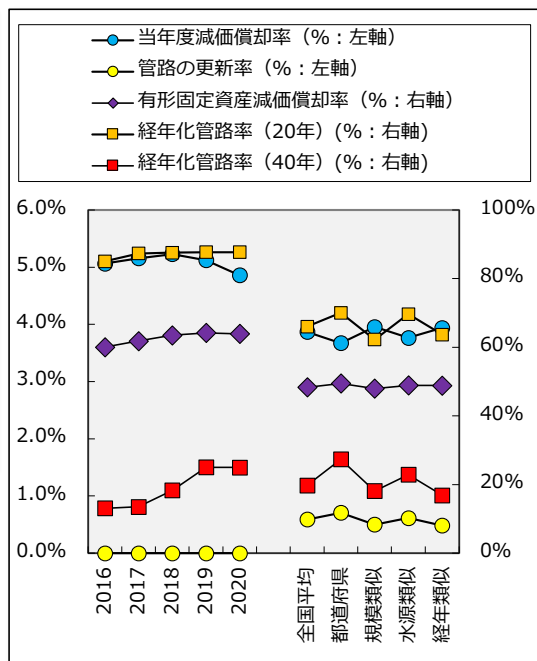






## 6. 収益性と費用構成に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
営業収支比率 (%)	55%	<b>58%</b>	99%	91%	92%	100%	95%
経常収支比率 (%)	97%	<b>82%</b>	111%	111%	109%	113%	109%
総収支比率 (%)	97%	<b>82%</b>	111%	111%	109%	112%	108%
供給単価 (円/m <sup>3</sup> )	207.3	<b>211.3</b>	177.7	230.1	167.7	193.8	178.6
給水原価 (円/m <sup>3</sup> )	344.5	<b>342.4</b>	189.5	276.9	174.7	217.2	195.6
給水原価 (円/m <sup>3</sup> ) ※旧計算方法	393.6	<b>381.8</b>	219.6	305.6	200.1	255.2	225.8
一ヶ月当たり家庭料金(10m <sup>3</sup> ) (円/月)	1,911	<b>1,947</b>	1,589	1,843	1,503	1,673	1,646
一ヶ月当たり家庭料金(20m <sup>3</sup> ) (円/月)	3,963	<b>4,037</b>	3,298	3,775	3,107	3,569	3,399
回収率 (%)	60%	<b>62%</b>	94%	83%	96%	89%	91%

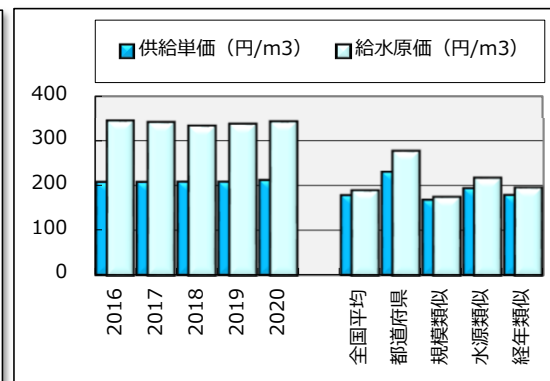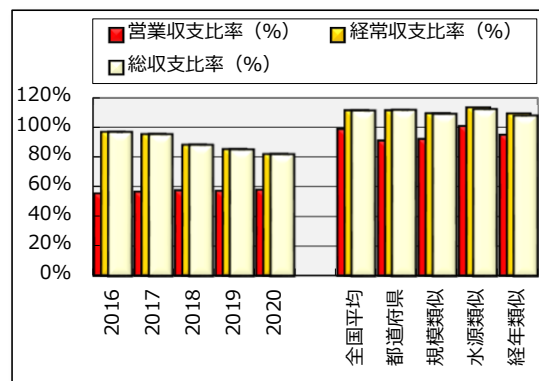

有収水量1m <sup>3</sup> あたり							
職員給与費 (円)	25.3	<b>24.6</b>	18.7	17.4	18.2	22.5	15.5
支払利息 (円)	13.5	<b>7.0</b>	8.3	7.7	10.1	10.7	10.5
減価償却費 (円)	151.5	<b>140.7</b>	70.7	73.9	83.0	86.2	78.2
動力費及び薬品費 (円)	12.8	<b>11.8</b>	7.9	8.5	10.0	8.2	8.8
修繕費 (円)	15.1	<b>19.1</b>	8.8	9.9	9.0	9.0	9.1
受水費 (円)	139.3	<b>141.6</b>	33.8	81.1	31.0	12.1	40.1
受託工事費、その他 (円)	36.2	<b>37.1</b>	36.3	38.6	36.4	47.5	39.0
給水収益に対する							
職員給与費の割合 (%)	12.2%	<b>11.6%</b>	11.4%	8.6%	11.1%	12.8%	9.1%
企業債利息の割合 (%)	6.5%	<b>3.3%</b>	5.0%	3.8%	6.1%	6.1%	6.2%
減価償却費の割合 (%)	73.1%	<b>66.6%</b>	43.0%	36.7%	50.7%	49.0%	46.0%
企業債償還金の割合 (%)	35.7%	<b>15.8%</b>	23.8%	19.0%	29.5%	28.5%	27.6%
他会計繰入金 (収益) の割合 (%)	28.7%	<b>13.3%</b>	4.1%	8.1%	7.9%	4.9%	5.9%
他会計繰入金 (資本) の割合 (%)	0.0%	<b>0.0%</b>	4.4%	4.2%	6.9%	4.3%	4.6%


料金徴収方法 直接納付	18.8%	<b>21.4%</b>
料金徴収方法 口座振替	79.1%	<b>76.7%</b>
料金徴収方法 集金	2.1%	<b>1.9%</b>
料金徴収方法 その他 ( )	0.0%	<b>0.0%</b>

2016～2020	5年間値	最小値
流動比率 (%)	302%	176%
当座比率 (%)	289%	173%

第三者委託  
検針委託 無し  
全部委託

コメント:





◆

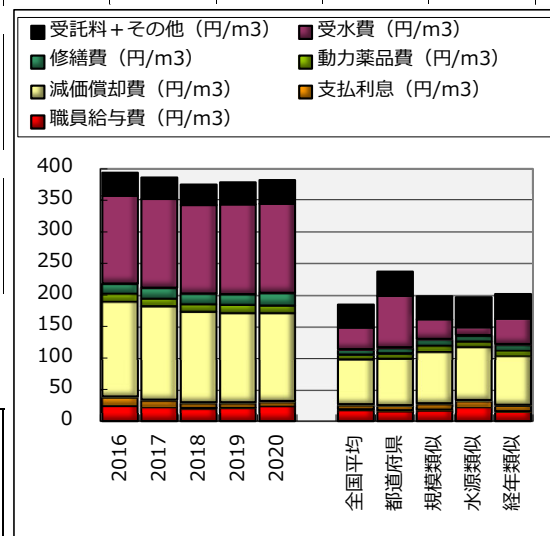



## 7. 生産性と組織体制に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
全職員数（臨時・嘱託含）（人）	13	23	22.3	24.6	14.7	42.9	19.2
全職員数（正規職員）（人）	13	10	19.5	21.2	12.2	38.4	16.7
損益勘定所属職員数（人）	13	23	17.2	20.2	11.6	32.6	15.0
職員平均年齢（年）	48	38	43.3	42.4	43.8	43.6	43.2
平均勤続年数（年）	8	14	10.2	10.5	8.8	14.4	9.8
技術者の平均勤務年数（年）	7	16	9.5	10.6	8.4	14.0	8.7
1人1月平均給与（手当込）（千円）	450	461	476	478	476	478	483
損益勘定職員1人当たり							
給水人口（人/人）	2,804	1,507	3,695	3,811	3,366	3,170	4,180
給水収益（千円/人）	62,745	35,883	66,744	79,073	63,025	61,803	79,407
全正規職員1人当たり							
有収水量（m <sup>3</sup> /人）	302,692	390,500	407,314	418,701	433,372	339,427	492,498
メータ数（箇所/人）	1,288	1,705	582	491	537	569	424

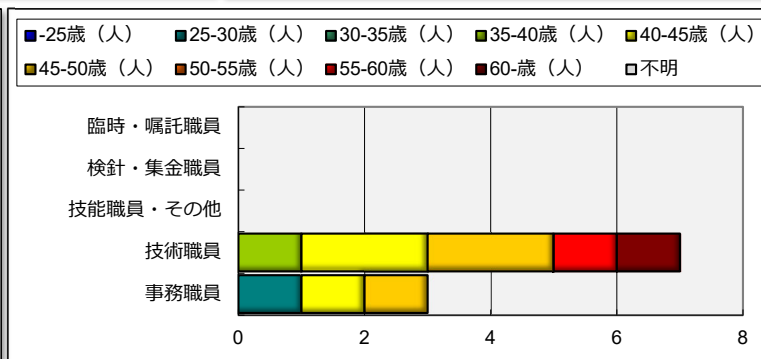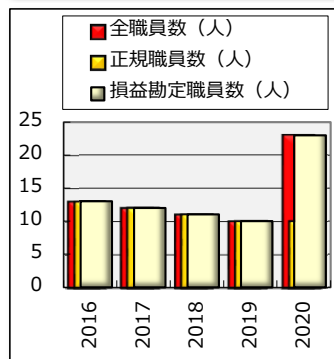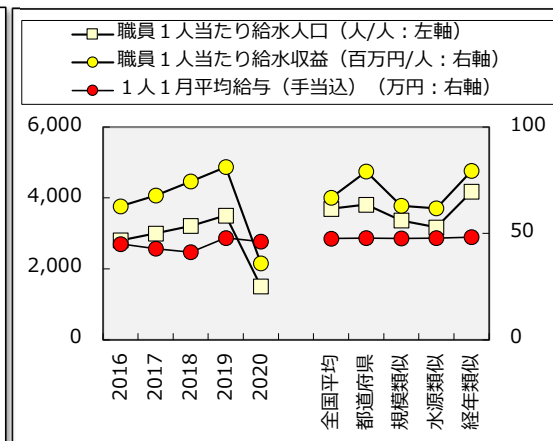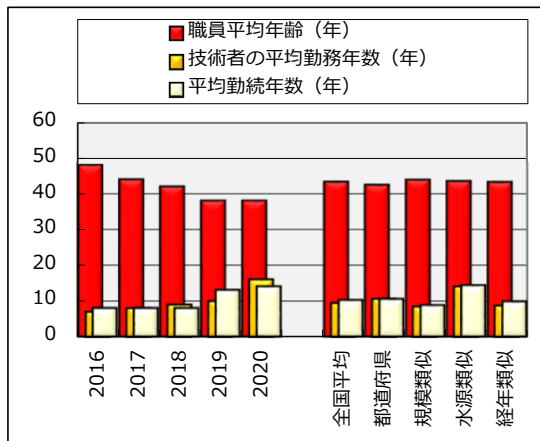

コメント：



### 使用上の注意事項

- 計算に使用したデータは水道統計、地方公営企業年鑑、その他独自調査データです。平均等は独自に特異値を除いて計算しています。
- 統計データといえども必ずしも正しいとは限りませんので、厳密性が必要な場合は必ず自らチェックのうえでお使いください。
- 計算方法や分析結果の表現方法には知的所有権が生じますのでご注意ください。
- 分析結果を受けての善後策やより深い検討等については弊社までお問い合わせください。

御問い合わせ先（メールでの連絡が一番確実です）

**水道技術経営パートナーズ株式会社**

http://www.waterpartners.jp/

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-2-22-101

